

Vaše č.j.:
Naše č.j.: VLS-005018/2019/1900
Sp. zn.: VLS-NAK-2019-1348-1900
Vyřizuje: Mgr. Lukáš Mocek
Tel.: +420 739 547 562
E-mail: lukas.mocek@vls.cz
Datum: 27.06.2019

<https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/vojenske-lesy-a-statky-cr/zakazka/22070>

Vysvětlení zadávací dokumentace VII

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „**Datové služby VLS**“, č.j. VLS-NAK-2019-1348-1900.

Dne 26.06.2019 obdržel zadavatel od jednoho z dodavatelů žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s níže uvedenými dotazy.

Dotaz č. 1: Žádáme o specifikaci výrobce a modelu Fiber Channel zařízení, které zadavatel používá jak na straně serverové, tak na straně datového úložiště.

Odpověď: Datový propoj Fiber Channel bude sloužit pro propojení SAN infrastruktury pouze na úrovni SAN přepínačů. Všechna ostatní SAN zařízení na obou lokalitách DC I. a DC II. budou připojeny do sítě SAN pouze pomocí těchto přepínačů, tzn. ne napřímo datovým propojem.


SAN přepínač: HPE SN3000B 16Gb 24-port

Dotaz č. 2: Žádáme o vysvětlení specifikace požadavků na realizaci L2 služby v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Chápe účastník správně, že „skupiny“ označené jako DC I. a DC II. označují lokalitu A a B této L2 služby. První skupinou (lokalita A) je tedy centrála zadavatele Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha a druhou skupinou (lokalita B) je lokalita datového centra, které si má poskytovatel zvolit tak, aby splnilo „Požadavky datového centra“ z přílohy č. 1? Nebo se jedná o dvě nezávislá datacentra, která mají splňovat tuto podmínku a obě mají být připojena do lokality A?

Odpověď: Účastník chápe správně, že „skupiny“ označené jako DC I. a DC II. označují lokalitu A a B této L2 služby. První skupinou (lokalita A) je centrála zadavatele a druhou skupinou (lokalita B) je lokalita datového centra, které si má poskytovatel zvolit tak, aby splnilo „Požadavky datového centra“ z přílohy č. 1 smlouvy.

Dotaz č. 3: Požaduje zadavatel v rámci „dočasného navýšení kapacity přípojky“ na lokalitách 0 a A, aby byla v případě lokality „A“ navýšena primární i záložní linka?

Odpověď: Ano, zadavatel požaduje v rámci „dočasného navýšení kapacity přípojky“ na lokalitách 0 a A, aby byla v případě lokality „A“ navýšena primární i záložní linka.

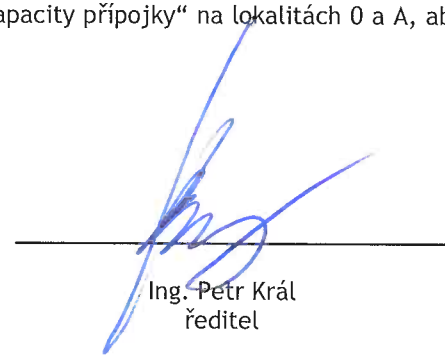

Ing. Petr Král
ředitel